



Stožiarové svorkovnice

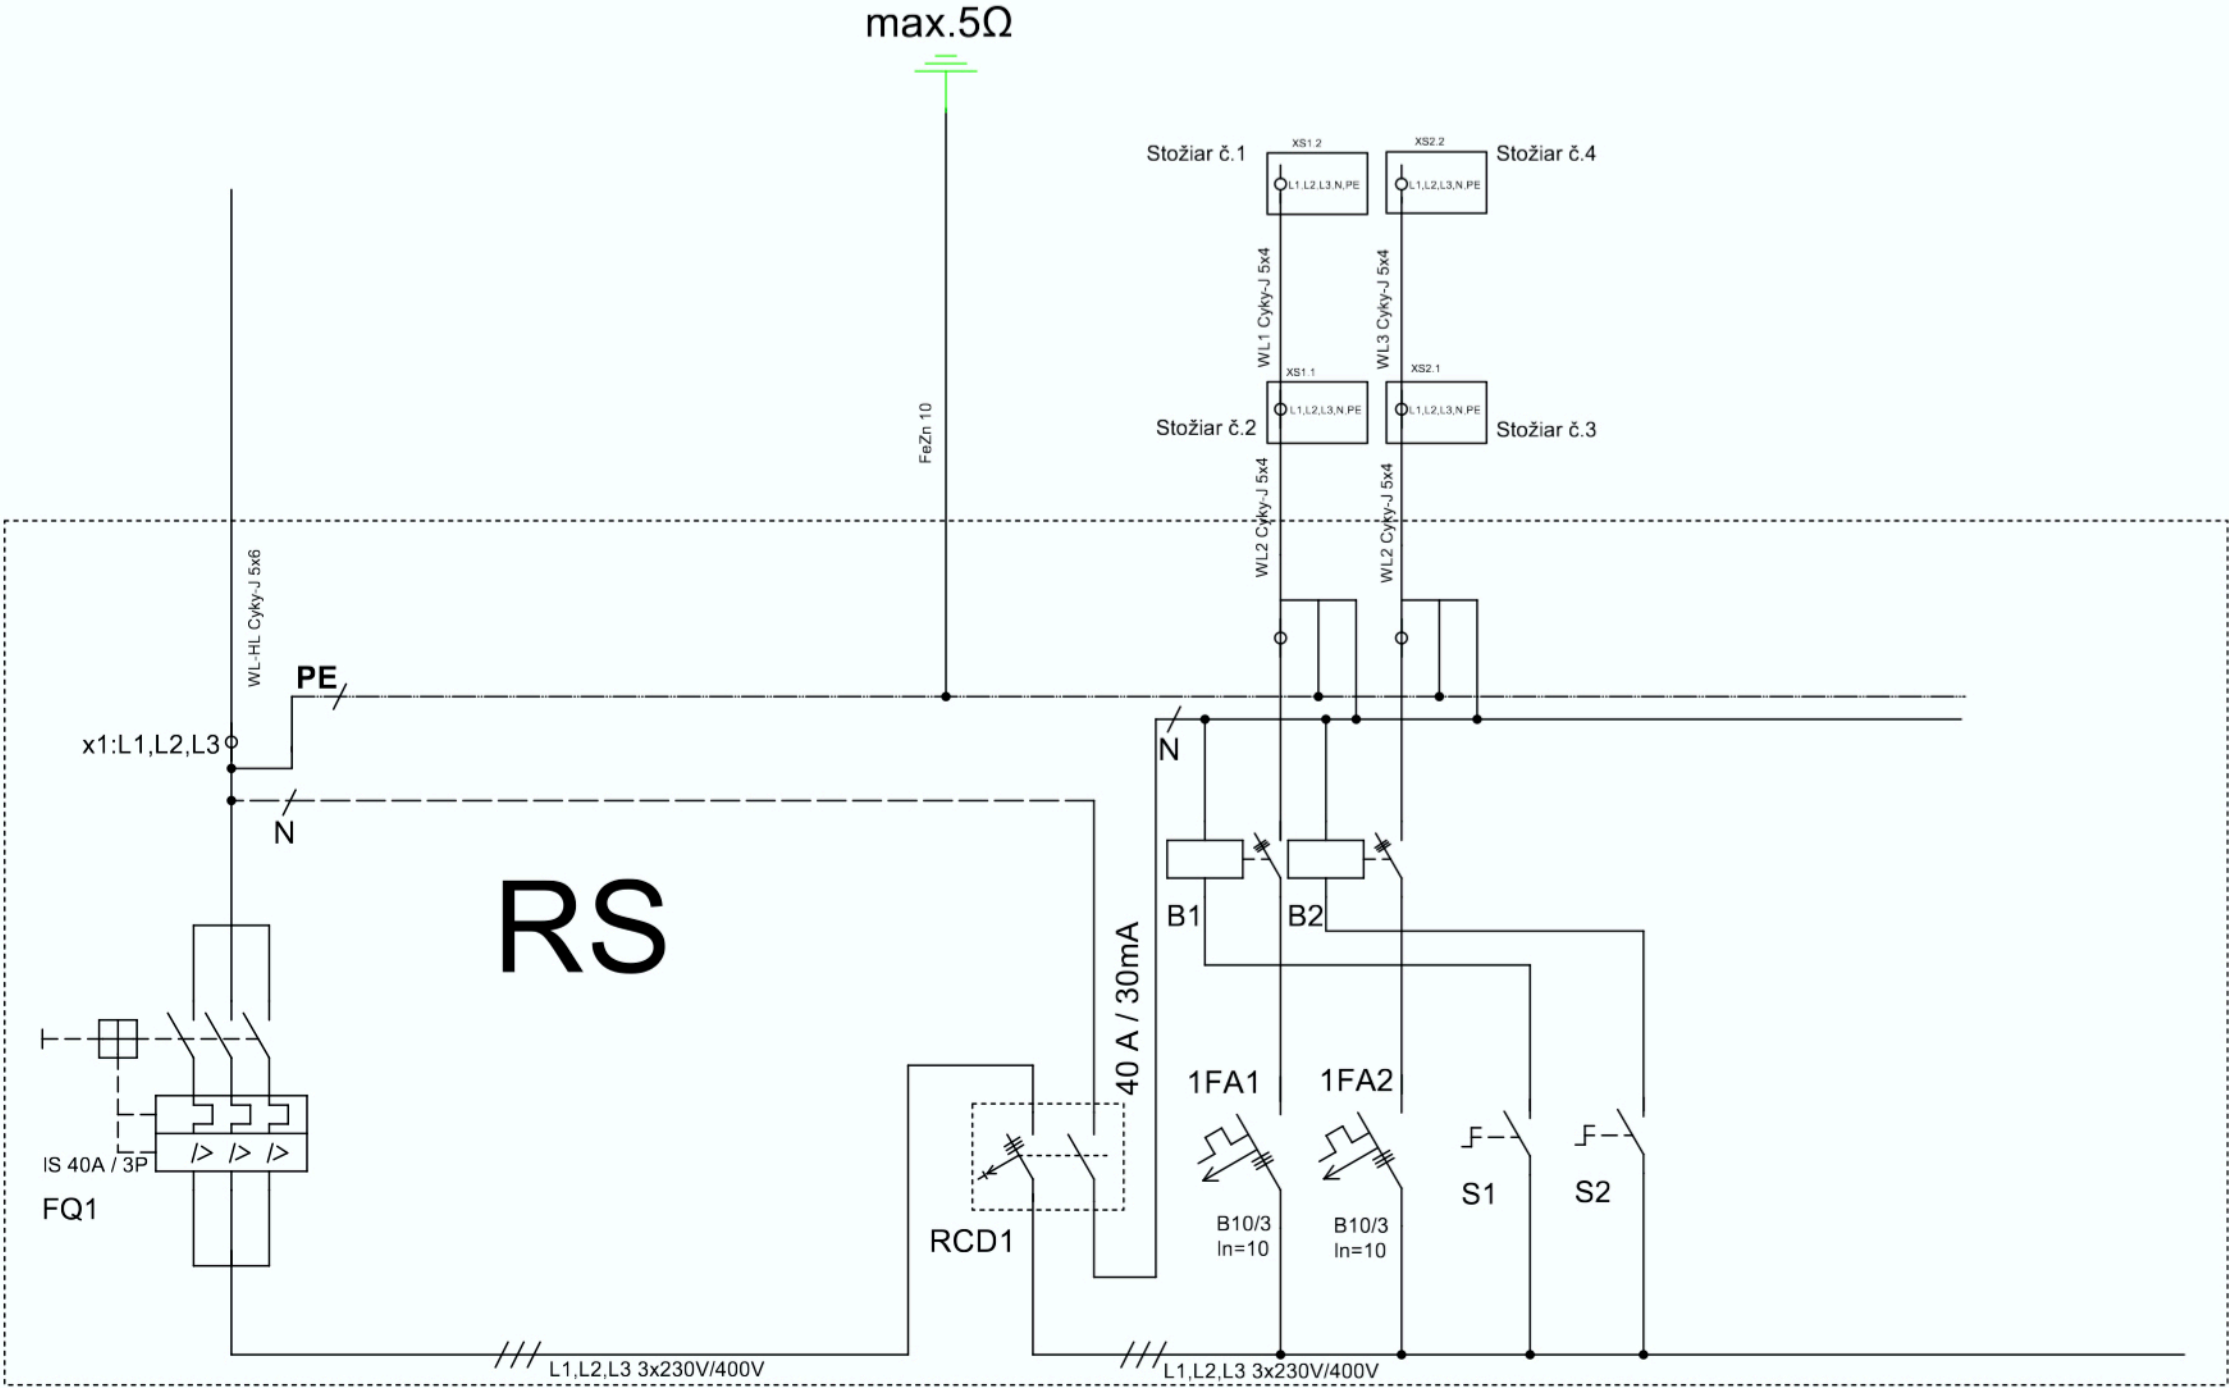

Stožiar č.1,2,3,4



nap.sústava 3+PEN, 400V/230V AC 50Hz,TN-C
3+N/PE 230/400V, AC 50Hz TN-C-S
Ochranné opatrenia: STN 33 2000-4-41
Vonkajšie vplyvy: pozri protokol o prostredí

- Oceloplechová rozvodnica na povrch min 24 modulov, na povrch.so zámkom
- min.krytie: IP65
- trieda ochrany: 1
- Prívod: zhora
- Vývody: dolu
- Menovité napärie: 415V /50Hz

vypracoval	kontroloval	zodp. projektant:	Elektro-Projektant,Revízie Jozef Hlobík Horný Lieskov 183, 01821 Dol.Lieskov 0065-IZA 2014 EZ RT E2A	
Jozef Hlobík		Jozef Hlobík		
Investor: OBEC BÁTOROVÉ KOSIHY, č.873, 946 34 BÁTOROVÉ KOSIHY			stupeň PD: PSP	
názov MULTIFUNKČNÉ IHRISKO 33x18 K.ú. Bátorové Kosihy, Parc.KN č.349/6			č.zákazky: 20191119	
			dátum 11/2019	
obsah Situacia - Schéma zapojenia / Rozvádzača RS			Formát: A3	č.kópie
mierka	názov dielu : E-1.3 Elektroinštalácia		č. výkresu E-1.3	